
SANCHES BLANES S.A.®

Refrigeração AD-B

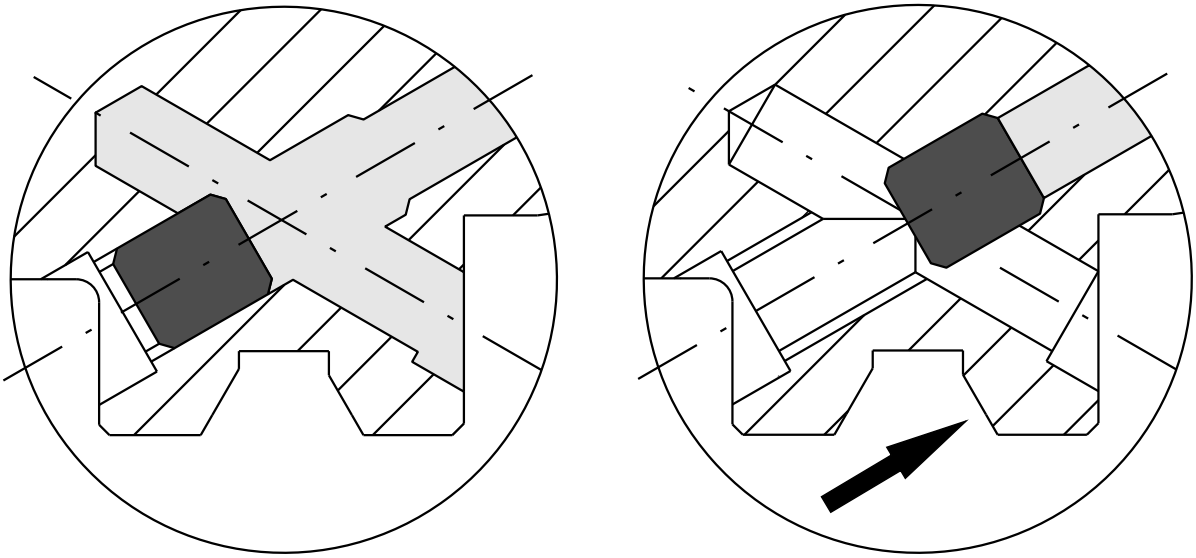

ATENÇÃO

* Para passagem do fluído refrigerante através da flange conforme DIN 69871-B: Retornar o parafuso de vedação próximo à face da flange, veja fig. 1

Pino de fixação conforme DIN 69872-B

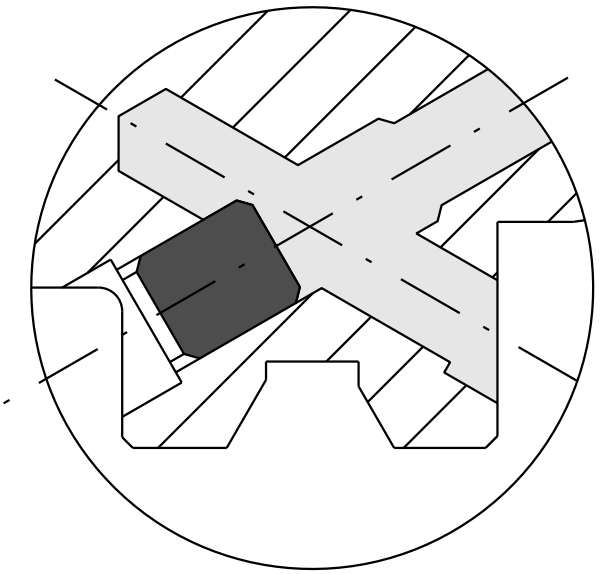


Fig. 1

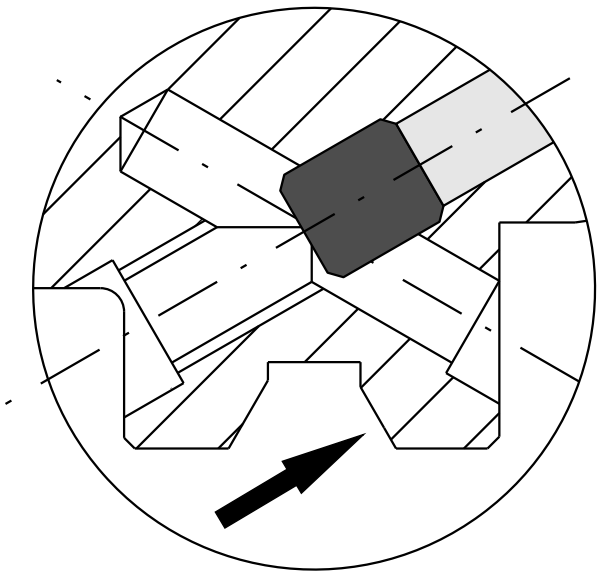


Fig. 2

Para passagem do fluído refrigerante central conforme DIN 69871-AD: Aperte o parafuso até o final do curso, veja fig. 2

Pino de fixação conforme DIN 69872-B

SANCHES BLANES®

Engenharia de Aplicação

Est. de Sapopemba, 7123 - CEP 09436-000
Ribeirão Pires - SP
Tel.: +55 (11) 4824-2900 - WhatsApp: (11) 91092-1624
cotacao@sanchesblanes.com.br
www.sanchesblanes.com.br